

3.

SITUACIJA 3: Tehnički uvjeti nisu ispunjeni, nedostaje priključak

Postupak je identičan kao u situaciji 1, s tim što je dodatno potrebno sljedeće:

- * nabaviti materijal potreban za izradu priključka po specifikaciji dobivenoj od nadležne distribucije;
- * uplatiti novčani iznos za izradu priključka prema cjenovniku danom u sljedećoj tablici (cijene se odnose samo na elektromontažne radove, a ne obuhvaćaju iskope, građevinske radove i ostalo),

R.b.	VRSTA PRIKLJUČKA	CIJENA(KM)
1.	Monofazni nadzemni priključak	96
2.	Trofazni nadzemni priključak	144
3.	Podzemni priključak s NN stupa	192
4.	Podzemni priključak iz NN ormara	72

Napomena: Gore navedene cijene odnose se na izradu priključka do 40 m dužine,

4.

Ukoliko to nije slučaj, potreban materijal i troškovi radne snage bit će utvrđeni prema stvarnim količinama sadržanim u odgovarajućem predračunu. Rok za izvršenje radova u ovoj situaciji bit će definiran kao sastavni dio predmjera i predračuna.

SITUACIJA 4: Stambeni objekt povratnika srušen ili značajno oštećen

Nakon izgradnje porušenoga ili sanacije oštećenoga objekta, postupak je isti kao za situaciju 3. uz obvezu povratnika da umjesto vlastite izjave o tehničkoj ispravnosti električnih instalacije priloži atest o ispravnosti izvedenih instalacija koje izdaje ovlašteno poduzeće registrirano kod nadležnoga državnog tijela, a sukladno Zakonu o uređenju prostora (Službeni glasnik RS, broj: 84).

B. PRIKLJUČAK NOVIH POTROŠAČA IZ KATEGORIJE DOMAĆINSTAVA

Ukoliko se objekt prvi put priključuje na elektrodistribucijsku mrežu, potrebno je da se budući potrošač obrati nadležnoj elektrodistribuciji.

Pregled iznosa pristojbi i cijena usluga koje naplaćuju elektrodistribucije u različitim fazama od trenutka počinjanja aktivnosti na izgradnji stambenoga objekta do priključenja na električnu mrežu.

Izdavanje prethodne elektroenergetske suglasnosti 24 KM

Izdavanje stalne elektroenergetske suglasnosti koja sadrži:

Izradu suglasnosti (prijem zahtjeva, izlazak na lokaciju, obrada i izdavanje) 48 KM

Poseban jednokratni novčani iznos za angažiranu snagu za sobu posebne namjene (5 kW) 150 KM
za garsonijeru ili jednosoban stan (8 kW) 240 KM
za dvosoban stan (11 kW) 330 KM
za trosoban (12 kW) 360 KM
za četvorosoban (13 kW) 390 KM

Izrada priključaka do 40 m (elektromontažni radovi, bez iskopa, građevinskih radova i slično).


R.b.	VRSTA PRIKLJUČKA	CIJENA (KM)
1.	Monofazni nadzemni priključak	96
2.	Trofazni nadzemni priključak	144
3.	Podzemni priključak s NN stupa	192
4.	Podzemni priključak iz NN ormara	72

Ukoliko je duljina priključka veća od 40 m potrebni materijal i troškovi radne snage bit će utvrđeni prema stvarnim količinama sadržanim u odgovarajućem predračunu.

Pregled i plombiranje mjernog mjesta te registriranje potrošača. 32 KM

Važna napomena: Na sve gore navedene cijene usluga, osim posebnog jednokratnog iznosa, zaračunava se porez na promet proizvoda i usluga koji trenutno iznosi 10%.

KAKO POKUPNO) PRIKLJUČITI ELEKTRIČNU ENERGIJU?

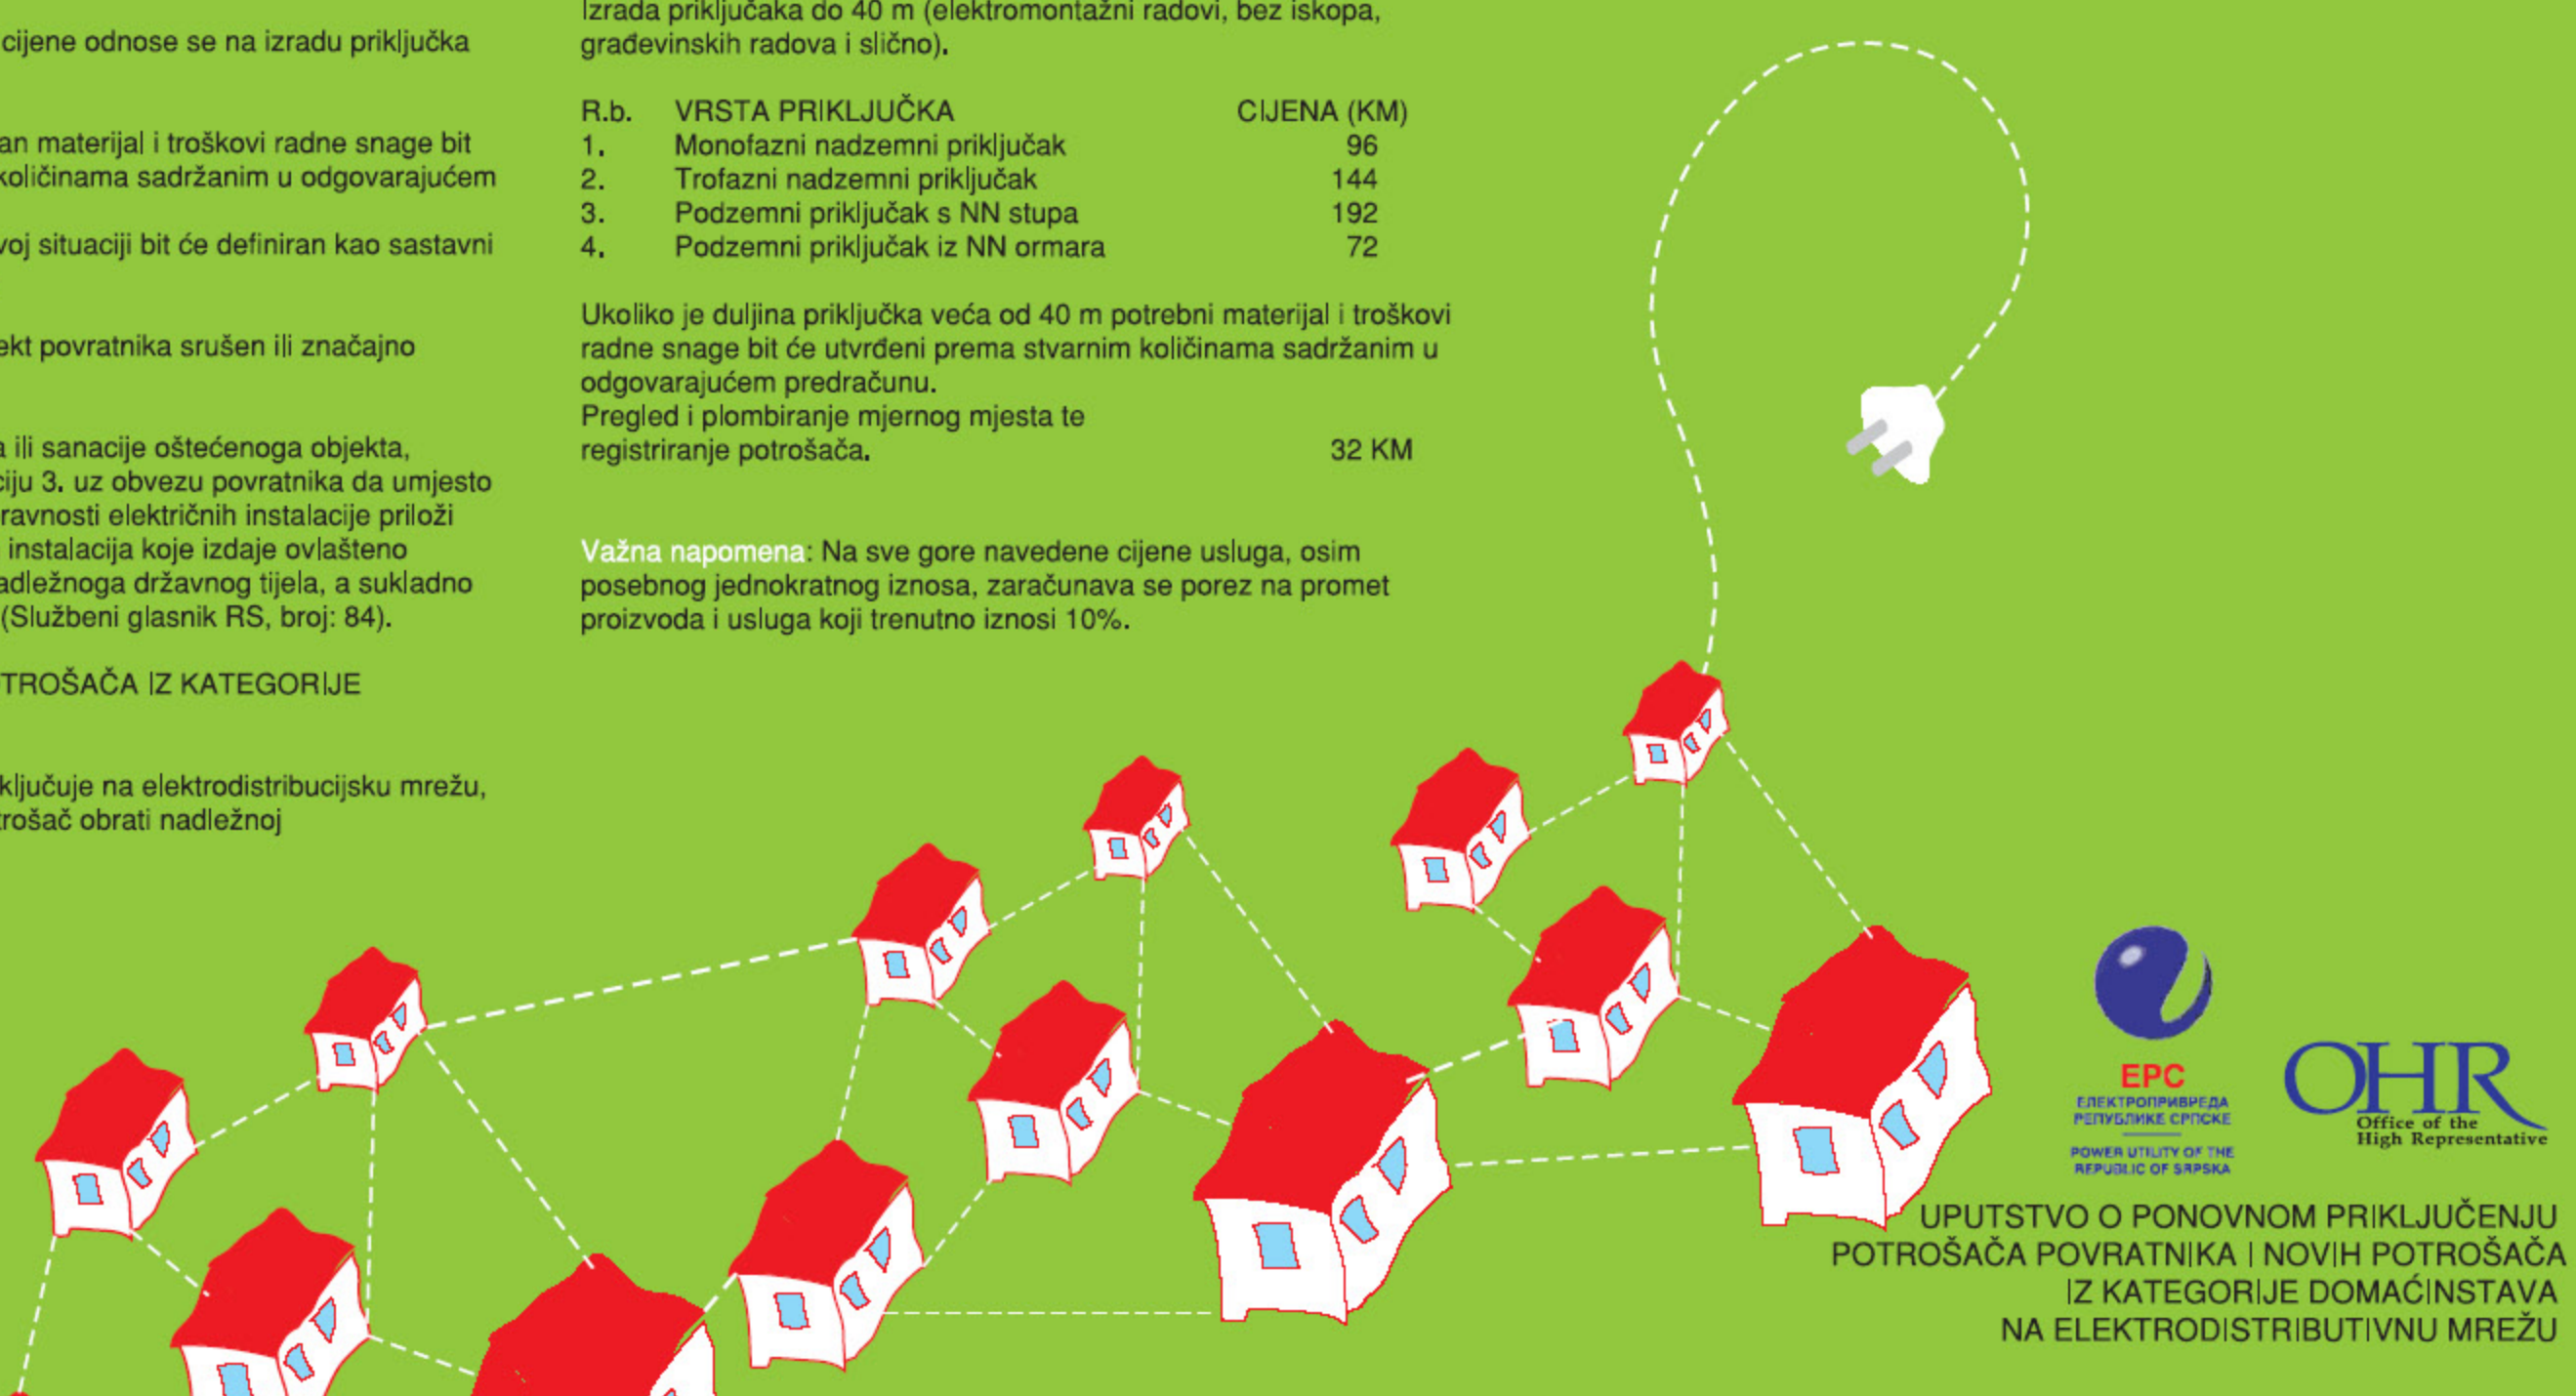

UPUTSTVO O PONOVNOM PRIKLJUČENJU POTROŠAČA POVRATNIKA I NOVIH POTROŠAČA IZ KATEGORIJE DOMAĆINSTAVA NA ELEKTRODISTRIBUTIVNU MREŽU

UPUTSTVO

Uputstvo obrađuje i regulira postupak priključenja na elektrodistribucijsku mrežu povratničke populacije i potrošača koji se prvi put priključuju na elektrodistribucijsku mrežu na području koje je u nadležnosti i pokriva JMDP Elektroprivreda Republike Srpske. Kako bi kućanstvo bilo priključeno na elektrodistribucijsku mrežu, polazi se od pretpostavke da u području gdje je lociran objekt koji se priključuje postoji funkcionalna elektrodistribucijska mreža. To podrazumijeva da rekonstrukcija mreže nije predmet reguliranja po ovome uputstvu, već priključenje potrošača na već postojeću funkcionalnu mrežu. Sukladno donesenome uputstvu, povratnici su oslobođeni obveze plaćanja posebnoga jednokratnog novčanog iznosa za angažiranu snagu, bez obzira što je od trenutka napuštanja objekta prošlo više od 10 godina. Uvjet za navedeno je da su veličina i namjena objekta ostale nepromijenjene.

P R I L O G

Kontakt telefoni:

ZDP "ELEKTROKRAJINA" - BANJA LUKA

RJ Elektro Banja Luka	051/310-901, 051/314-811
Poslovnica Kotor Varoš	051/882-011
Poslovnica Čelinac	051/851-141
Poslovnica Kneževo	051/891-103
Poslovnica Bronzani Majdan	051/271-204
Poslovnica Potkozarje	051/395-235
Poslovnica Krupa na Vrbasu	051/417-168

RJ Elektro Mrkonjić Grad	050/220-200
Poslovnica Šipovo	050/371-180
Poslovnica Ribnik	050/461-029
Poslovnica Kupres	050/480-075
Poslovnica Drinić	050/480-055
Poslovnica Barači	050/231-045

RJ Elektro Prijedor	052/235-061
RJ Elektro Laktaši	051/830-331
RJ Elektro Gradiška	051/814-521
RJ Elektro Kozarska Dubica	052/410-432
RJ Elektro Prnjavor	051/863-240
RJ Elektro Srbac	051/841-004
RJ Elektro Novi Grad	051/751-772
Poslovnica Kostajnica	052/663-150

ZDP "ELEKTRO BIJE LJINA" - BIJE LJINA

RJ "Elektrodistribucija Zvornik"	
Poslovnica Zvornik	056/210-013, 210-236
Poslovnica Kozluk	056/310-112
Rejon Osmaci	056/593-030

RJ "Elektrodistribucija Ugljevik"	
Poslovnica Ugljevik	055/771-988
Poslovnica Lopare	055/670-266

RJ "Elektrodistribucija Bratunac"	
Poslovnica Bratunac	056/881-417
Poslovnica Srebrenica	056/386-322
Poslovnica Rejon Skelani	056/471-130

RJ "Elektrodistribucija Vlasenica"	
Poslovnica Vlasenica	056/731-735
Poslovnica Han Pijesak	057/557-200
Poslovnica Šekovići	056/743-257
Poslovnica Milići	056/740-491

RJ "Elektrodistribucija Bijeljina"	
Poslovnica Bijeljina	055/201-211
Poslovnica Janja	055/541-414
Poslovnica Pelagićevo	054/810-248, 810-249

ZDP "ELEKTRO DOBOJ" - DOBOJ

RJ Doboj	053/241-344
RJ Derventa	053/333-001
RJ Modriča	053/810-119
RJ Šamac	054/611-133
RJ Srpski Brod	053/610-026
RJ Teslić	053/430-592

ZDP "ELEKTRODISTRIBUCIJA" PALE

RJ Pale	057/227-322, 223-219
Poslovnica Stari Grad	057/265-088

RJ Sokolac	057/448-191
------------	-------------

RJ Rogatica	058/416-733, 415-023
-------------	----------------------

RJ Višegrad	058/620-600
Poslovnica Rudo	058/711-126

RJ Srbinje (Foča)	058/210-300
Poslovnica Čajniče	058/310-050

RJ Srpsko Sarajevo	057/677-930
--------------------	-------------

RJ Trnovo	057/612-030
Poslovnica Kalinovik	057/623-543
Poslovnica Srpsko Goražde	058/430-014

ZDP "ELEKTRO HERCEGOVINA" TREBINJE

RJ Trebinje	059/279-816
RJ Bileća	059/370-300
RJ Gacko	059/464-360
RJ Nevesinje	059/601-572
RJ Ljubinje	059/621-026

POSTUPCI I TEHNIČKI PREDUVJETI

1.

PRIKLJUČAK POVRATNIKA

OPĆE NAPOMENE

Kako bi bila obavljena isporuka električne energije, potrebno je sljedeće:

- * funkcionalna elektrodistribucijska mreža u blizini objekta;
- * individualni priključak od elektrodistribucijske mreže do obračunskoga mjernog mjesta (brojilo električne energije);
- * mjerni uređaji ugrađeni na propisan način;
- * unutarnja elektroinstalacija koja ispunjava tehničke i sigurnosne uvjete.

SITUACIJA 1: Svi tehnički uvjeti ispunjeni

Obratite se najbližoj nadležnoj elektrodistribuciji s liste iz prethodnoga priloga, neposredno nakon uvođenja u posjed, čak i ako je vaš objekt priključen na elektromrežu.

Uz popunjeni obrazac prijave, a u cilju registriranja, potrebno je priložiti sljedeće dokumente:

- * preslik osobne karte;
- * zapisnik o uvođenju u posjed koji je izdao nadležni odjel Ministarstva za izbjegle i raseljene osobe;
- * odjavu potrošnje izdanu od strane elektrodistribucije s prethodnog mjesta stanovanja s potvrdom o reguliranom dugovanju (ukoliko ste ranije boravili na teritoriju Republike Srpske);
- * potvrdu o uplati 64 KM na ime troškova za obradu prijave, izlazak na teren, pregled ispravnosti priključka, kontrola i plombiranje mjernog mjesta, te registracija potrošača;
- * pismena izjava povratnika (potrošača) da su električne instalacije u objektu tehnički u ispravnom stanju.

Nakon što ste predali popunjen obrazac prijave sa svim pratećim dokumentima, nadležna distribucija će obaviti sve gore navedene radove i početi s isporukom električne energije u sljedeća dva radna dana, ukoliko je potrošač bio isključen.

Važna napomena: Sastavni dio zapisnika o uvođenju u posjed moraju biti i podaci o brojilu (broj brojila i stanje brojčanika), kako bi bile razgraničene obveze prethodnoga korisnika od obveza povratnika. Ukoliko to nije slučaj, elektrodistribucija nema drugoga načina da izvrši predmetno razgraničenje osim tako što će kao mjerodavno uzeti stanje brojčanika s očitavanja koje je prethodilo datumu uvođenja u posjed.

SITUACIJA 2: Tehnički uvjeti nisu ispunjeni, nedostaje brojilo Postupak je identičan prethodnoj situaciji, s tim što prije predaje prijave povratnik mora nabaviti odgovarajuće brojilo električne energije sukladno uputama nadležne distribucije.

2.